


- 注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考寸法の位置にφ10孔加工をお願いします。
- 注2) 用途名板は記入シールで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
又負荷名称が必要な場合御指示願います。
- 注3) 機器等変更する場合がありますので、御了承願います。

| 変更履歴 | 特記事項 | 品番 | THEZ0703YB | 検図 | 設計 | 製図 | 名称 | 数量 |
|------|------|--------|-------------------------------|-----|------|------|----------------------|-----|
| ▲ | | キャビネット | CHHK03AC (屋内屋外兼用壁掛) | | | | | |
| ▲ | | ドア | t 1.6 (スチール) | 作成日 | 縮尺 | A3基準 | 整理番号 | ページ |
| ▲ | | ボデー | t 1.6 (スチール) | | 1:10 | | | |
| ▲ | | ハンドル | PH-52 (封印付) / PH-53 (取外しハンドル) | | | | 内外電機株式会社 | 図番 |
| ▲ | | 色/仕上げ | ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色) | | | | Naigai Emerging Inc. | 欠 |

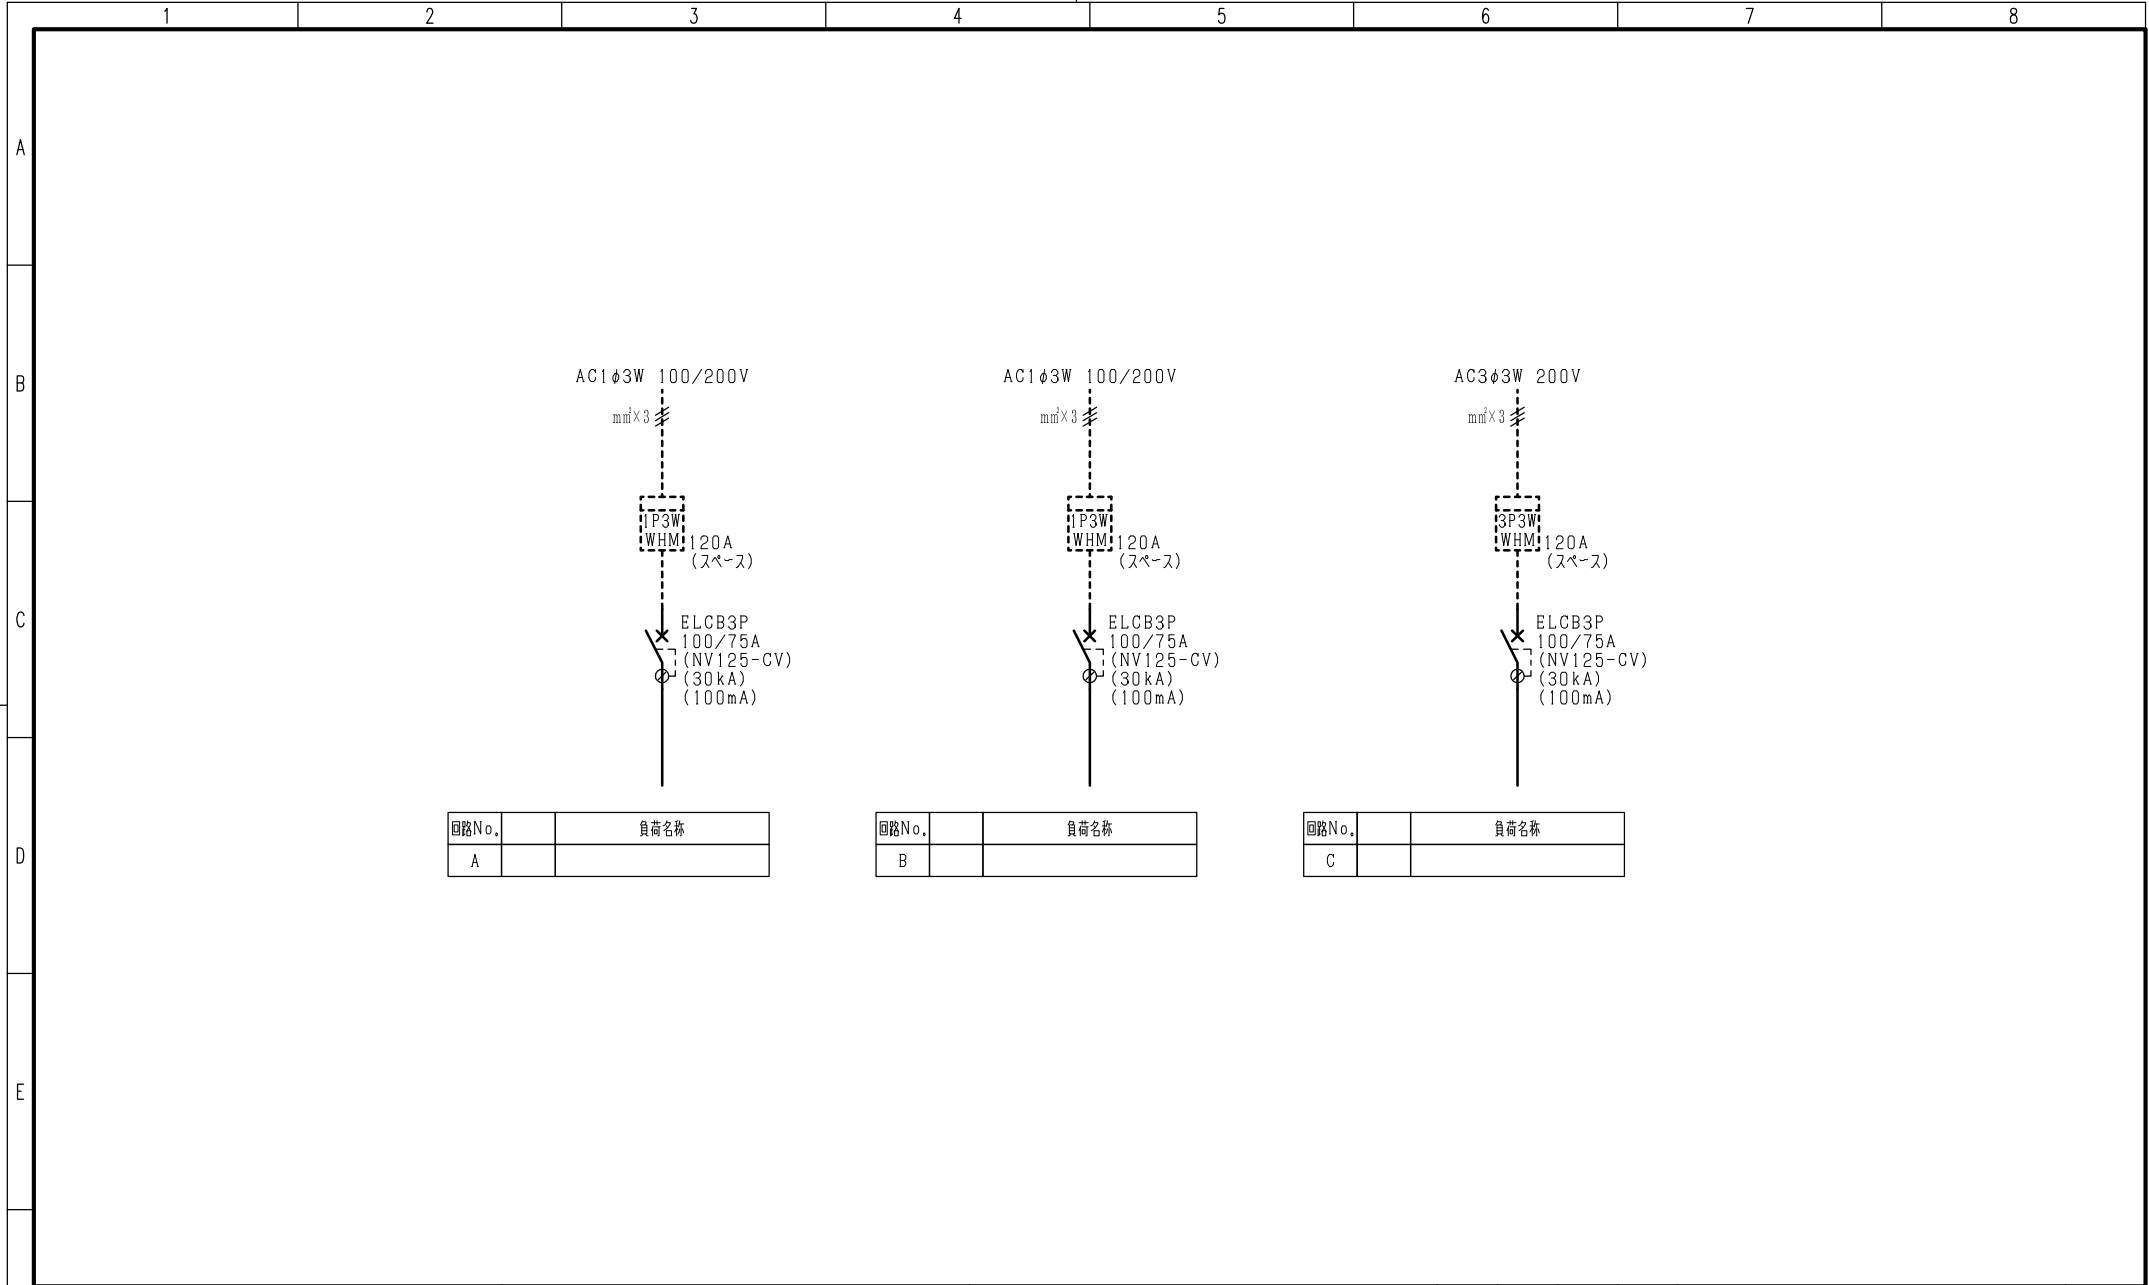

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|---------|------------|-----|----|----|------------------------------------|---------|
| F | 変更履歴 | 特記事項 | 品番 | THEZ0703YB | 検図 | 設計 | 製図 | 名称 | |
| | | | シーケンス記号 | | | | | | |
| | | | | | 作成日 | | | 整理番号 | ページ |
| | | | | | | | | 内外電機株式会社 Naigai Energeting Inc. | 図番 次 |