


| 負荷名称 | 回路No. |
|------|-------|
| | 1 |
| | 3 |
| | 5 |
| | 7 |
| | 9 |
| | 11 |
| | 13 |
| | 15 |
| | 17 |
| | 19 |
| | 21 |

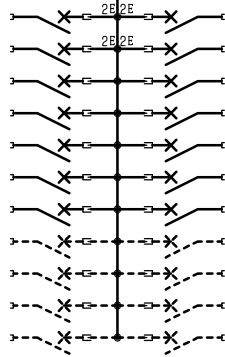


| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 2 | |
| 4 | |
| 6 | |
| 8 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 14 | |
| 16 | |
| 18 | |
| 20 | |
| 22 | |

| 型式 | 定格 | 数量 | 電圧 (V) | 備考 |
|---------|------------------|----|--------|------|
| NPS-22 | PSCB2P2E 30/ 20A | 4 | 100 | 電圧指定 |
| NPS-12R | PSCB2P1E 30/ 20A | 5 | 100 | |
| NPS-12T | PSCB2P1E 30/ 20A | 5 | 100 | |
| (スペース) | PSCB2P 30/ A | 8 | 100 | |

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

| 変更履歴 | 特記事項 | 品番 | TLHE1514CB | 検図 | 設計 | 製図 | 名称 | |
|------|------|---------|------------|-----|----|----|-------------------------------------|---------|
| ▲ | | シーケンス記号 | | | | | | |
| ▲ | | | | 作成日 | | | 整理番号 | ページ |
| ▲ | | | | | | | 内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc. | 図番 次 |

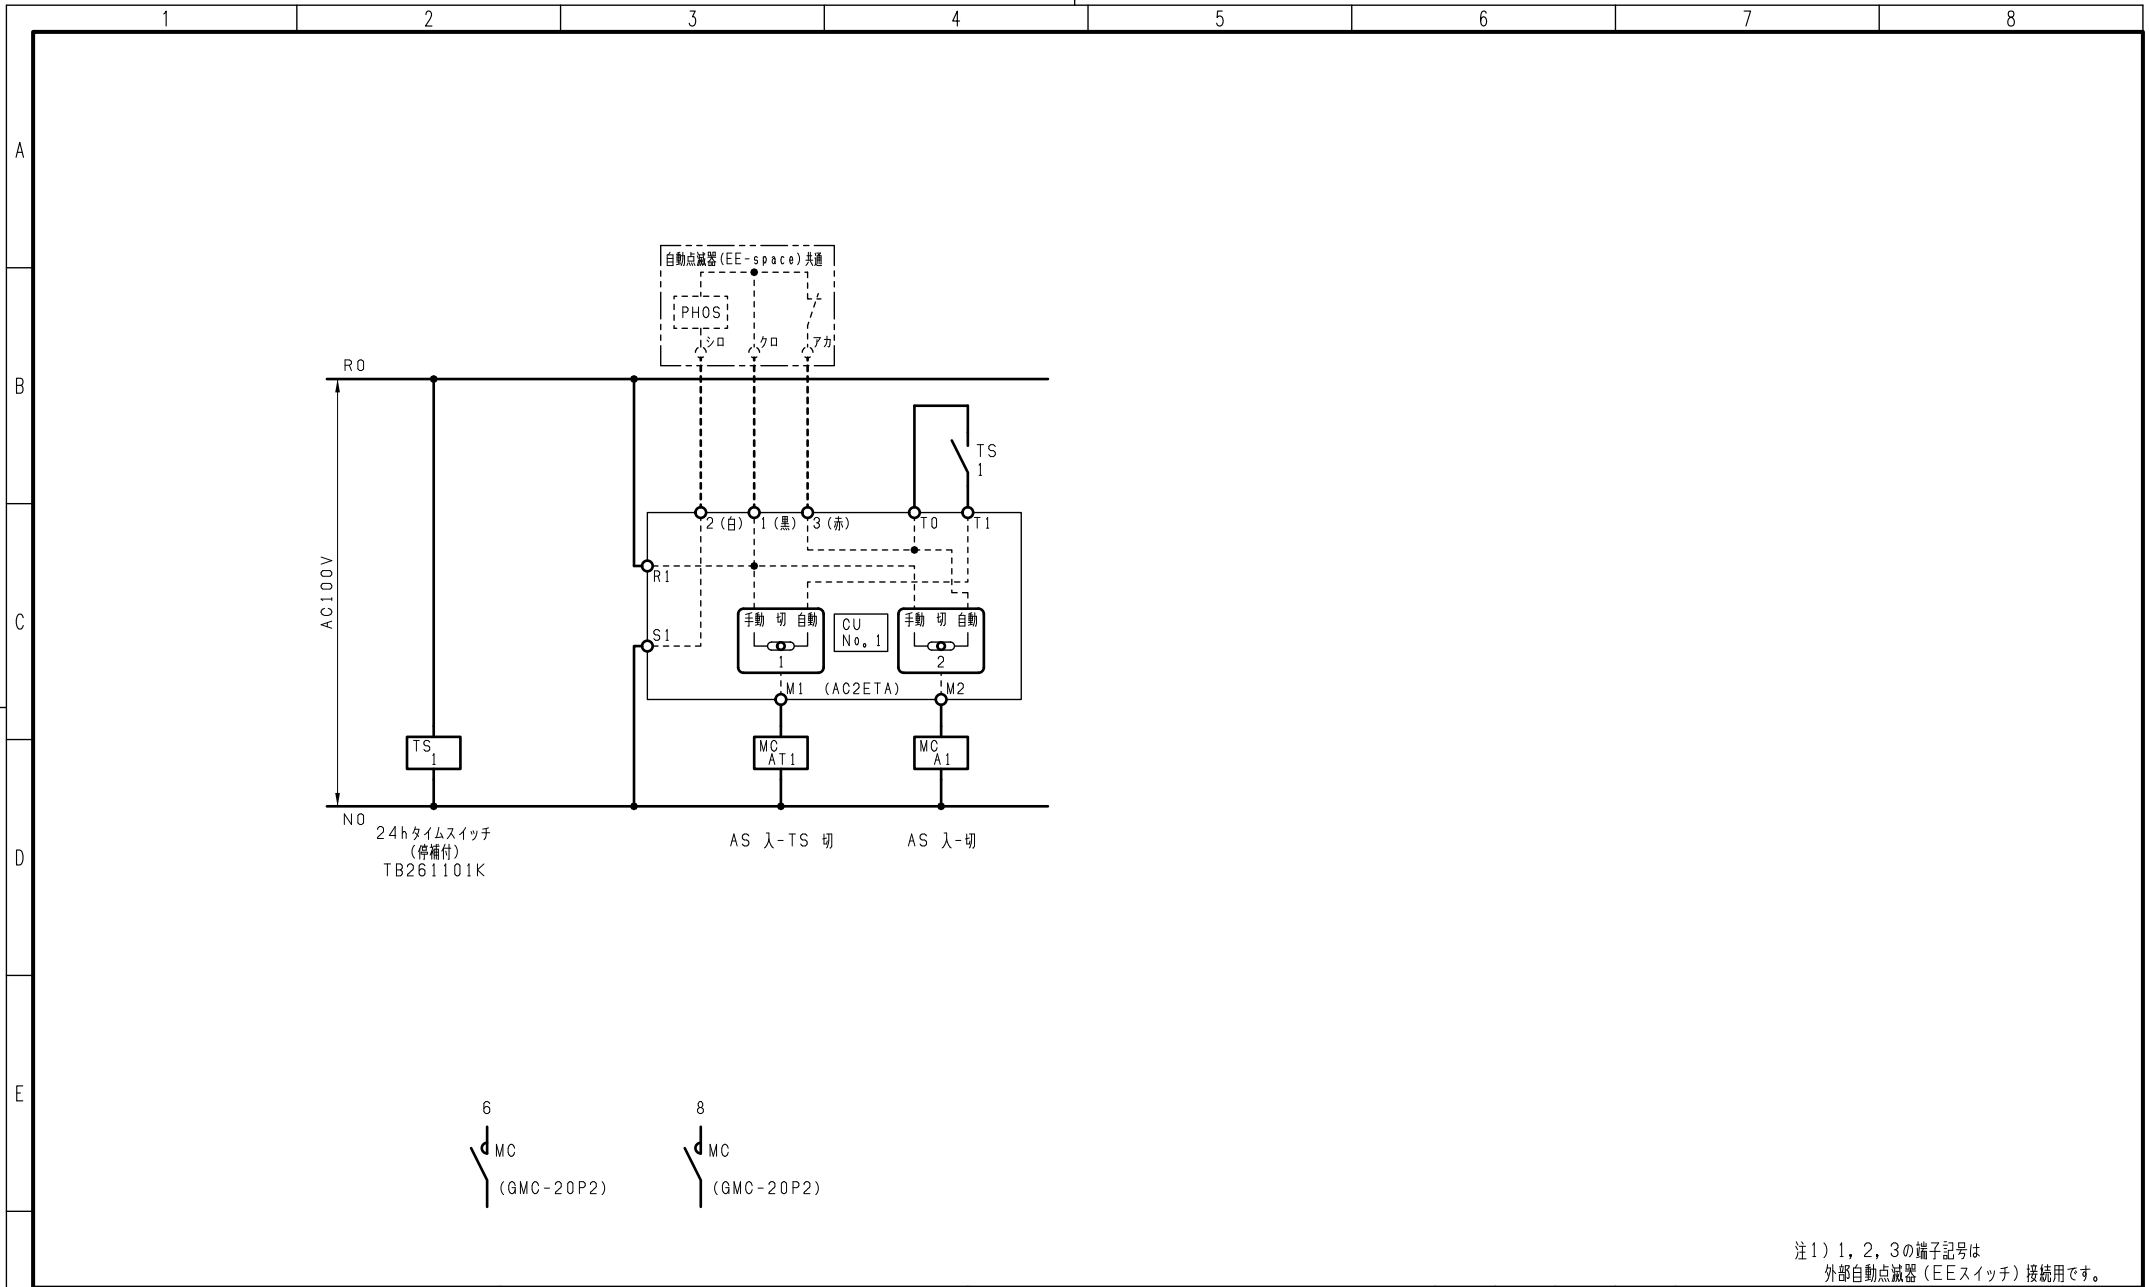

注1) 1, 2, 3の端子記号は
外部自動点滅器 (EESwitch) 接続用です。

| 変更履歴 | 特記事項 | 品番 | 検図 | 設計 | 製図 | 名称 | 作成日 | 整理番号 | ページ |
|------|------|----|----|----|----|-------------------------------------|-----|------|-----|
| | | | | | | | | | |
| △ | | | | | | | | | |
| △ | | | | | | | | | |
| △ | | | | | | | | | |
| △ | | | | | | 内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc. | | 図番 | 欠 |